

Nová zpráva

Firma Energetická agentura
Zlínského kraje, o.p.s.

Tř.T.Bati
Zlín

Přístroj t885-1 Výrobní č.: 2516807
Objektiv: Standardní 30°

Objednatel Karlovice - kulturní dům Místo měření:

Datum měření: 29.1.2015

Zakázka

Nová zpráva

Nová zpráva

Soubor:
IR004363.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
5:24:46



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:



Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	4,8	0,95	10,0	-
Bod měření 2	2,1	0,95	10,0	-
Bod měření 3	-1,7	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004364.BMT

Datum:
29.1.2015

Čas:
5:25:00

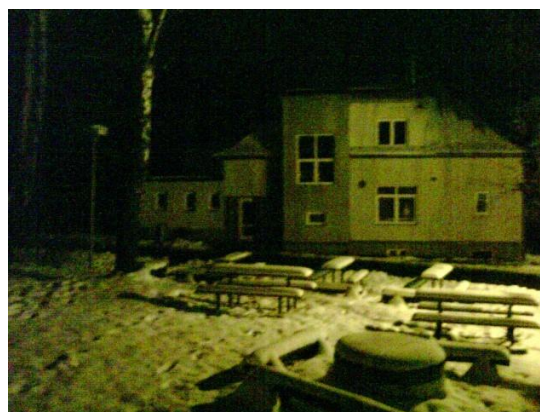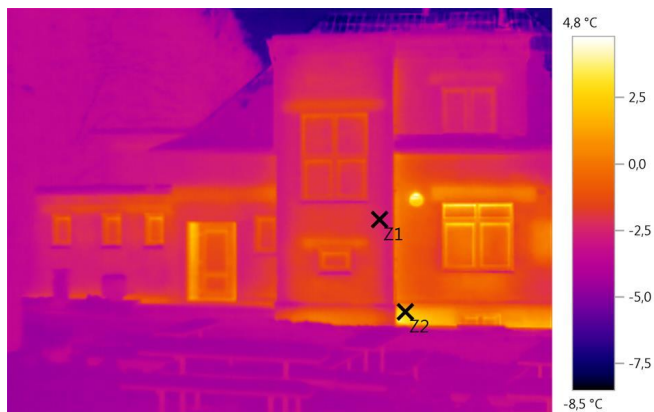

Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	-2,5	0,95	10,0	-
Bod měření 2	2,4	0,95	10,0	-

Nová zpráva

Soubor:
IR004365.BMT

Datum:
29.1.2015


Čas:
5:25:29



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 10,0

Linie profilu:

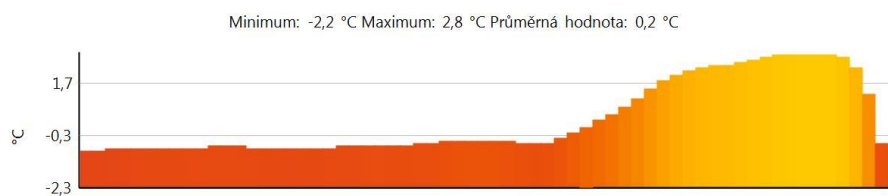

Souhrn:

Kulturní dům nebyl v době měření vytápěn a proto nejsou záběry z kamery průkazné.

30.3.2015 , _____